

**Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola
1089 Budapest, Elnök utca 3.**




**Tűzvédelmi szabályzat és Tűzvédelmi Terv
2023.**

Kiadja: **Borsody Kinga**
Kancellár

.....
aláírás

Készítette: **Dörömbözy- Ulbert Erika**
Tűzvédelmi főelőadó
Cedit 2000 Kft.
ulbert.erika@cedit2000.hu
+30/596-69-59


.....
aláírás

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

TARTALOMJEGYZÉK

A SZABÁLYZAT HATÁLYA	3
A KÉSZÍTŐ TŰZVÉDELMI SZAKMAI KÉPESÍTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓI.....	4
A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI.....	5
ISKOLAIGAZGATÓ.....	5
GONDNOK.....	5
A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI.....	7
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)	7
HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	8
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK.....	9
IRODA	9
KÖZLEKEDŐK FOLYOSÓK	10
TEAKONYHA.....	10
RAKTÁR	11
TANMŰHELYTÉR	11
ÖLTÖZŐK	13
TISZTÍTÓSZER RAKTÁR	13
MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉG	14
RAKTÁROZÁSRA ÉS TÁROLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	15
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	16
DOHÁNYZÁS.....	18
KIÜRÍTÉS.....	18
VILLAMOS BERENDEZÉS.....	19
VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS	20
A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	21
TŰZVÉDELMI OKTATÁS	23
TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS	23
ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS	24
SORON KÍVÜLI OKTATÁS	24
AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA	24
MELLÉKLETEK	25

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ezen Tűzvédelmi Szabályzatot az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény - a tűz ellen védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról - foglalt jogköröm alapján adom ki, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) számú BM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a **BKSZC Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** (1089 Budapest, Elnök utca 3.) tevékenységi körével összefüggő vészhelyzetek megelőzése érdekében a belső tűzvédelmi viszonyokat, illetve a megelőzés, elhárítás szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést szabályozza. Lényege, hogy a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és szabályzatok rendelkezéseivel összhangban, meghatározza a gazdálkodó szervezetnél megtartandó tűzvédelmi, biztonsági követelményeket, gondoskodik arról, hogy azokat minden érintett megismerje és betartsa.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed:

- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** területére;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** alkalmazottaira;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** tanulóira;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre)
- bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;
- az ott folytatott tevékenységre, s a Tűzvédelmi Szabályzat visszavonásáig az abban foglalt előírások az irányadók.

A Tűzvédelmi Szabályzatot új jogszabály megjelenésekor, új tevékenység, ill. technológia bevezetésekor, új anyagok használatbavételekor, - tárolásakor, a létesítmény bővítésekor, - átépítésekor felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásain kívül be kell tartani a hatályos jogszabályok előírásait.

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért minden érintett személy feygyelmileg, anyagilag, és büntetőjogilag felelős.

A KÉSZÍTŐ TŰZVÉDELMI SZAKMAI KÉPESÍTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓI

- Készítő neve: Dörömbözy-Ulbert Erika
- Intézmény neve: PRO-SEC KIADÓI. OKTATÓI ÉS SZERVEZŐI KFT.
- Címe: 1024. Budapest, Rómer Flóris u. 34.
- Sorszám: 008650
- Azonosító szám: 528610700000000
- Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó
- Bizonyítvány kiállításának dátuma: 2011.10.27

A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI

ISKOLAIGAZGATÓ

Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, melyben a fenti feladatokat konkretizálja és szabályozza a létesítmény tűzvédelmi viszonyait.

Gondoskodik arról, hogy az intézmény éves költségvetésébe bekerüljenek a tűzvédelemmel kapcsolatos költségek.

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében, előzetes egyeztetés alapján helyszíni gyakorlatok tartását, illetve abban közreműködik.

Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

Közvetlenül, illetve helyettese útján ellenőrzi a tűzvédelmi felelős szerződésben vállalt feladatának ellátását.

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon.

GONDNOK

Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében, előzetes egyeztetés alapján helyszíni gyakorlatok tartását, illetve abban közreműködik.

Gondoskodik a villamos, világító, és villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatának időszakos elvégzéséről, a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Továbbá ellensúlyozó intézkedéseket köteles hozni. (pl. fokozott felügyelet biztosítása, tűzoltó eszközök átcsoportosítása)

Gondoskodik arról, hogy az új dolgozók részt vegyenek az alapképzésben, illetve a régi dolgozók részt vegyenek az ismétlődő tűzvédelmi oktatásban.

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon.

Engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szakember szakmai tanácsának figyelembevételével.

A tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelenti a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóságnak.

Gondoskodik a Tűzriadó gyakorlatok megszervezéséről.

Intézkedik a tűzvédelmet érintő hiányosságok megszüntetéséről.

Elvégezteti a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát.

Elvégzi a tűzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történő üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Elvégzi a fali tűzcsapok féléves szemrevételezéssel történő üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Elvégzi a biztonsági világítás háromhavi üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Gondoskodik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdésének, végzésének és befejezésének ellenőrzéséről.

Az időszakos funkció ellenőrzési próbákat elvégzi.

A létesítmény területén a tűzvédelmet érintő változást (pl. helyiség, terület átépítése) jelzi az Igazgató felé.

A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI

Minden munkavállalónak, illetve az intézmény területén munkát végzőnek részt kell venni a számára kötelező tűzvédelmi oktatáson.

Minden munkavállaló, illetve az intézmény területén munkát végző, köteles jelen Szabályzat rá vonatkozó részét megismerni és az előírásokat betartani.

Minden munkát végző köteles képességének megfelelően a tőle elvárható magatartással elősegíteni a tűz és robbanás megelőzését, illetve ha mégis bekövetkezik legjobb tudása szerint részt venni a mentésben és a további károk elhárításában.

A létesítményben tartózkodó összes személy tűzriadó esetén köteles munkáját azonnal befejezni, a létesítményt a legrövidebb úton elhagyni.

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)

Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv naprakész állapotban tartásáról.

Ellenőrzi, illetve segíti a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, ügyvitelt.

Negyedévente a teljes ingatlan területen tűzvédelmi szemlét tart, megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.

Segítséget nyújt, illetve javaslatot tesz a hiányosságok felszámolására, illetve szabálysértési eljárás kedvezményezésére.

Segítséget nyújt a tűzriadó gyakorlatok megszervezésében.

Kapcsolatot tart és szükség szerint együttműködik a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltósággal.

Szemléi, ellenőrzései során vizsgálja a tűzvédelmi berendezések meglétét, az előírt kötelező ellenőrzésének megtörténtét.

Egyéb kötelezettségeit a vállalkozói szerződés rögzíti.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A létesítményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben a tűzvédelmi eszközökhöz való hozzáférhetőséget folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a munkanap végén el kell távolítani.

A közlekedési, és menekülési útvonalon anyagtárolás végezni, illetve azt leszűkíteni nem szabad.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK

IRODA

Dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tarthatók.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot, folyadékot átmenetileg sem szabad felhasználni, tárolni!

Az irodában jól látható helyen a tűzoltóság hívószámát maradandó módon fel kell tüntetni a közérdekű hívószámokkal együtt (Általános segélyhívó: 112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem helyezhető el.

Az egyéb villamos berendezéseket (másoló, számítógép) a gyártó által kiadott kezelési utasítás szerint szabad csak üzemeltetni és karbantartani.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A helyiségben a világító és egyéb villamos berendezéseket, készülékeket a tevékenység, az üzemeltetés befejezésével a hűtő áramkör és a biztonsági vagyonyvédelmi, tűzvédelmi, berendezések kivételével ki kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

Az iroda maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

KÖZLEKEDŐK FOLYOSÓK

A helyiségekben tilos a dohányzás!

A közlekedők, folyosók, a kijáratok-, lépcsőházak környezetét állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad.

A kézi jelzésadók hozzáférhetőségét minden esetben biztosítani kell.

A kijáratokat állandóan szabadon, belülről nyitható állapotban kell tartani.

A közlekedők maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TEAKONYHA

A helyiségben tilos a dohányzás!

Az étkezési célra szolgáló helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelő célra szabad használni.

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A helyiségekben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt folyadékot, gázpalackot, illetve oda nem tartozó szilárd éghető anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

Kávéfőzőt, rezsót, illetve bármely más hőtermelő készüléket csak hőszigetelő alátét alkalmazásával és felügyelet mellett szabad üzemeltetni.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt és készüléket szabad használni.

A meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt, készüléket haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen tűzvédelmi szabályzat vonatkozó fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A helyiségekből való távozás előtt az üzemelő elektromos és gázkészülékeket ki kell kapcsolni.

A teakonyha maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

RAKTÁR

A Helyiségben tilos a dohányzás!

A helyiségek csak a megjelölt funkciókra használhatók.

A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kizárólag jelen szabályzatban meghatározott módon végezhető.

A helyiségben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot illetve folyadékot átmenetileg sem szabad tárolni.

A helyiségekben tűzveszélyes tevékenységet nem szabad folytatni.

A raktározott éghető anyag és a villamos berendezések között legalább 80 cm távolságot kell tartani.

Fém polcos elhelyezés esetén, amennyiben meghaladja az 5 m úgy a polcokat EPH bekötéssel kell ellátni.

A tűzoltó készülék láthatóságát és hozzáférhetőségét biztosítani kell.

Az anyagtárolást úgy kell végezni, hogy megfelelő szélességű közlekedési út rendelkezésre álljon.

A raktár maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TANMŰHELYTÉR

A helyiségben tilos a dohányzás!

A helyiségek berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre, adott esetben menekülésre elegendő szélességű út álljon rendelkezésre. Ezeket az utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

A helyiségben éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható!

A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani!

A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani. A helyiség áramtalanítását el kell végezni!

A tanműhelyben végzett tevékenységeket (mérés, csiszolás, busen égő használat stb.) csak állandó felügyelet mellett szabad folytatni.

A tanműhelyekben diákok vagy oktatójuk speciális műveleteire, műszerekre, készülékekre, berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a tanműhely vezetője köteles oktatás keretein belül átadni a diákok részére átadni. Az oktatást a tanfolyam megkezdése előtt és amennyiben indokolt ismételni szükséges.

Nyílt gázlángot (bunsen égő) csak rögzítetten, eldőlés ellen biztosítottan szabad használni, közelében éghető folyadékot tartalmazó edényt tárolni tilos. A gumicsövet a gázcsapnál és az égőnél cső bilincssel kell rögzíteni. Amennyiben az égő begyulladt, el kell zárni, le kell hűteni, levegő nyílását le kell zárni és csak ezután szabad újra begyújtani.

A tanműhelyben tartózkodó dolgozóknak ismerni kell az elektromos főkapcsolók, a sűrített levegő, a víz, a gáz elzárási helyét azért, hogy azt késedelem nélkül el tudják zárni. A főelzáró helyét jól láthatóan feliratozni kell. Ismerni kell a szellőző berendezés, vész és tartalék-szellőztetés, az elszívó berendezés használatát, a szükség világítás bekapcsolási módját.

A tanműhely területén csak a szabványos műszakilag kifogástalan állapotban lévő melegítő, főző berendezéseket, készülékeket szabad használni.

A helyiség rendszeres takarításáról, valamint a keletkezett hulladék eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

A fentiek betartásáért az ott dolgozók, a tevékenységüket irányító vezető, valamint a létesítmény mindenkori vezetője, a felelős.

Munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni - az e célra kijelölt személynek – és az esetleg tapasztalt szabálytalanságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

A tanműhely terek maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

ÖLTÖZŐK

A helyiségben tilos a dohányzás!

Az öltözőkben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.

A szekrényekben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani.

Az öltözőkhöz tartozó fürdő, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a szabvány szerint (nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és karbantartani. A helyiséghez tartozó kapcsolót, biztosítékot csak a helyiségen kívül szabad elhelyezni.

Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lehet üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést üzemeltetni tilos!

Az öltözők a maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TISZTÍTÓSZER RAKTÁR

Nyílt láng használata, és a dohányzás tilos!

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell.

A tisztítószeret csak eredeti csomagolásukban szabad tárolni.

A tisztítószerbiztonsági adatlapjait a helyiségben kell tartani.

A helyiséget állandóan zárva kell tartani.

Az aeroszolókat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől.

MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉG

A Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola által bérlet helyiségeiben a tartózkodók létszáma nem haladhatja meg az 50 fő-t!

Amennyiben valamilyen rendezvény vagy összejövetel alkalmával a bent tartózkodók létszáma meghaladja a megadott létszámot, előzetes kiürítés számítását kell végeztetni. Erről a tűzvédelmi szolgáltatót írásban értesíteni kell.

RAKTÁROZÁSRA ÉS TÁROLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá,

legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,

1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége

a) fém szekrényben 20 liter,

b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

(3) A (2) bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadterén folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Jogszámban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

DOHÁNYZÁS

A **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** által üzemeltetett épületek teljes területén tilos a dohányozás!

A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

KIÜRÍTÉS

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba biztosítani kell.

Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

A kiürítésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő és emelkedő zsákszerű, valamint csak fotocella elven működő ajtót alkalmazni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt, lépcsőt építeni nem szabad.

A kiürítés részletes szabályait a Tűzriadó Terv tartalmazza.

VILLAMOS BERENDEZÉS

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) * 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) * a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,

b) a létesítést követően az átadás előtt,

c) * az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,

d) * a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és

e) * a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzoltó készülék

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható. A véletlenműködés elleni biztosító szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását idézzük elő. Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal.

A CO₂ –dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hó szóró csövön keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után –sikeres tűzoltás esetén természetesen-, szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást okozhat.


Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO₂ fagyási sérüléseket okozhat. Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő.

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését évenként szakemberrel el kell végeztetni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. Üzemképtelennek kell tekinteni továbbá azt a tűzoltó készüléket, melyet már használtak, melyről hiányzik az ellenőrzést igazoló címke vagy sérülés nyomai látszanak rajta. Az üzemképtelen tűzoltó készüléket haladéktalanul ki kell cserélni.

Az üzemeltetőnek negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőriznie a készülékeket, ezt üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelölő biztonsági jelzéseket az eszköz felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

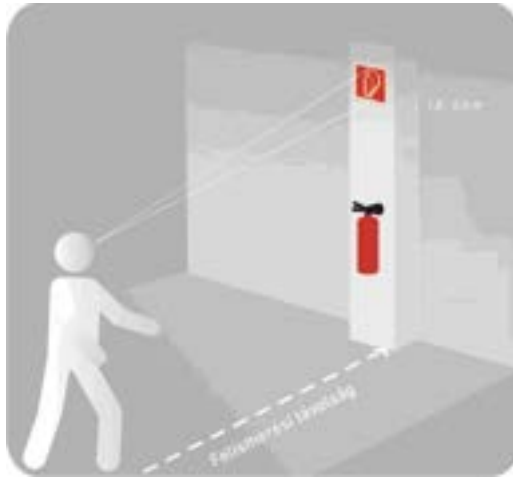**Alapvető üzemeltetői feladatok, szabályok:**

1. A tűzvédelmi berendezést csak olyan személy kezelheti aki a berendezés kezeléséről, az üzemeltetés tűzvédelmi szabályairól kioktatták, és az oktatás megtörténtét hitelt érdemlően dokumentálták.
2. A tűzvédelmi berendezés/eszközt a kezelési utasításában foglaltak szerint szabad üzemeltetni az arra kioktatott személynek.
3. A tűzvédelmi berendezés alapbeállításait, vezérléseit, biztonsági berendezéseit kiiktatni nem szabad.
4. A tűzvédelmi berendezés/eszköz láthatóságát, megközelíthetőségét, használhatóságát semmilyen módon akadályozni, korlátozni nem szabad.

A tűzvédelmi berendezés/eszköz működőképességét a létesítmény vezetője köteles biztosítani, ennek érdekében a kötelező karbantartásról, felülvizsgálatról, javításról gondoskodni.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a munka- és tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék.

Az alapoktatáson részt kell vennie minden újonnan felvett munkavállalónak munkába állás előtt.

Az alapoktatást a Tűzvédelmi kapcsolattartónak kell megtartania a Tűzvédelmi szolgáltató által készített oktatási anyagból.

Az új munkavállaló oktatásának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- jelen TVSZ fő előírásait;
- az adott munkaterületre, munkahelyre vonatkozó egyedi előírásokat;
- az adott terület tűzveszélyességét;
- tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, felszerelések ismertetését, kezelési módját,
- a tűzjelzés módját;
- a tűz esetén tanúsítandó magatartást;
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeit;
- a munkaterületen lévő éghető anyagok tűzveszélyességét;
- tűz és robbanásveszély keletkezésének okait, azok megelőzését;
- a munkaterületen lévő anyagok oltásának módját;
- kijáratok, vészkijáratok helye, menekülési lehetőségek;
- közművek, (víz, villany, gáz) főelzáróinak helyét, az elzárás és kikapcsolás módját.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS

Az ismétlődő oktatást évente kell megtartani. Tematikája megegyezik az alapoktatás tartalmával.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távol lévők oktatásáról külön gondoskodni kell a lehető legrövidebb időn belül.

Az oktatást a Tűzvédelmi megbízottnak kell megszerveznie, megtartásáról a Tűzvédelmi szolgálatnak kell gondoskodnia.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távollévők oktatásáról külön gondoskodni kell, a lehető legrövidebb időn belül.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

SORON KÍVÜLI OKTATÁS

Soron kívüli oktatást kell tartani minden új tűz- és robbanásveszélyes készülék, berendezés, technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, valamint tüzeset után.

Soron kívül kell oktatni azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi előírásokat megszegte.

AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

A munkavállalók tűzvédelmi oktatását oktatási jegyzőkönyvben kell dokumentálni, amely az oktatást végző személy feladata.

Az oktatási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az oktatás tematikáját, időpontját, az oktató nevét és aláírását, az oktatott dolgozók nevét, aláírását.

Az oktatási jegyzőkönyvet a gondnoknál kell tartani, hozzáférhetően.

MELLÉKLETEK

- I. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
- II. Tűz esetén értesítendő személyek

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Kiállító:

Sorszám:.....

TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

A munkavégzés pontos helye:.....

A tevékenység meghatározása:.....

A munkaterület átadásának ideje: 20.....év:.....hó napóra

A munkát végzők neve, beosztása:1

2.....

3.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:1.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:2.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:3.....

oktatási naplósám:

A munka tűzveszélyes környezetben történik? (A válasz aláhúzendő) NEM IGEN

ha IGEN, akkor a **felügyelet biztosító személyek** neve és beosztása:.....
.....A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell
készenlétbe helyezni:

.....

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános előírásain túl az alábbi előírásokat kell
betartani a munkavégzés során:.....
.....

....., 20.....év.....hónap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása-----
aláírás

A felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészítem: (Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi)

.....
.....
....., 20.....év.....hónap

.....
létesítmény vezetője, megbízottja

A felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok megtartásáért **büntetőjogilag felelősséget vállalok**

....., 20.....év.....hónap

..... munkát végző aláírása munkát végző aláírása munkát végző aláírása

(A munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket meg kell szüntetni! A munkaterületet a létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának át kell adni!)

A munkaterületet visszaadásának ideje: 20.....év.....hó.....napóra

.....
engedélyt kiadó

.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLY

NÉV	TELEFONSZÁM

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakközépiskola és Szakiskola
1089 Budapest, Elnök utca 3.

TŰZRIADÓ TERV

2023

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

Tartalom

TŰZRIADÓ TERV CÉLJA	3
TŰZRIADÓ TERV OKTATÁSA.....	3
TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA	3
TŰZJELZÉS	4
KIÜRÍTÉS	4
SÉRÜLTEK MENTÉSE	5
FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK	5
ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA	5
GÁZKÉSZÜLÉK, NAPELEM JELENLÉTE	5
VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE	5
AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK HELYSZINRAJZA.....	12

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Jelen Tűzriadó Terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 évi XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.06.) BM. rendelet, illetve a megrendelő által írásban és szóban nyújtott adatszolgáltatás alapján készült.

TŰZRIADÓ TERV HATÁLYA KITERJED

A BKSzC **Mándy Iván Szakközépiskola és Szakiskola** (1089 Budapest, Elnök utca 3.); alkalmazottaira; tanulóira; területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre); bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;

TŰZRIADÓ TERV CÉLJA

Azon az intézkedések, tennivalók meghatározása, rendszerezése, amelyek egy tűz, robbanás vagy más elemi kár esetén az emberi élet és anyagi javak megmentése érdekében szükségesek.

TŰZRIADÓ TERV OKTATÁSA

E Tűzriadó Terv tartalmát oktatás keretében meg kell ismertetni a munkavállalókkal. Az oktatást dokumentálni kell.

A Tűzriadó Tervet új jogszabály megjelenésekor, a létesítmény bővítésekor, - átépítésekor, valamint a tervet érintő építészeti-, épületgépészeti átalakítások és a használatban bekövetkező változások esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA

A Tűzriadó tervben szereplő feladatokat évente legalább egyszer gyakoroltatni kell. A tűzriadó gyakorlat megszervezésért az iskola üzemeltetése a felelős.

TÚZJELZÉS

Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a tűzoltóságnak jelezni. Az irodákban a telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105 vagy 112) jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűzoltóság hívószáma: 105 vagy 112

A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A kagylót csak azután szabad letenni, ha a tűzoltóság nyugtázta a tűzjelzés vételét.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a kár helyszínét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzjelzést követően meg kell kísérelni a benntartózkodók mentését és a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel a tűz oltását. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, akkor a helyszínt el kell hagyni.

KIÜRÍTÉS

Tűzriadó elrendelését követően mindenki köteles munkáját azonnal abbahagyni, és az épületet a legrövidebb időn belül elhagyni. Az épületből való kijutás megkönnyítése érdekében irányfények kerültek kihelyezésre, ezek által mutatott irányt követve lehet a leggyorsabban kijutni az épületből.

A füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

A helyiségek elhagyása esetén lehetőleg gondoskodjunk az elektromos áram főkapcsolójának elzárásáról.

Kiürítés esetén elsődleges az életmentés. A vagyontárgyak mentésére csak ezután kerülhet sor. A kimentett javak csak úgy helyezhetők el, hogy azok ne akadályozzák a felvonuló tűzoltó egységeket.

SÉRÜLTEK MENTÉSE

A kiürítés megkezdésekor fel kell deríteni, hogy vannak-e sérültek. Az épület elhagyásánál a sérülteknek elsőbbséget kell biztosítani.

Amennyiben elsősegély nyújtására van szükség, telefonon vagy rádión keresztül a helyszínrre kell hívni az arra kiképzett elsősegélynyújtót, valamint értesíteni kell a mentőket a **104-es** vagy **112-es** hívószámon.

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA

Csak az előírások szerint szabad a helyiségekben éghető anyagot kiserelni, tárolni. A menekülési útvonalakon az anyagtárolás tilos.

GÁZKÉSZÜLÉK, NAPELEM JELENLÉTE

A gázkészülék illetve a napelem a tetőtérben kapott helyet. Egy helyiségben található. Itt robanásbiztos világítás valamint hasadó felület lett kialakítva a túlnyomás elvezetésére. A napelem áramtalanítása az első emeleten a könyvtárral szemben lévő kapcsolószekrényben lehetséges.

VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE

Kifogástalan állapotú, megfelelően méretezett és szabvány szerint felülvizsgált villamos berendezéseket szabad üzemeltetni. A berendezéseket, hálózatot túlterhelni nem szabad.

A túláramvédelmi berendezéseket (kismegszakítók, biztosítók) működésük után, a hiba elhárítása nélkül, nem szabad visszakapcsolni.

Meghibásodott villamos berendezést csak szakember javíthat meg.

Jelen Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi melynek egy példányát mindenkor a portán kell tartani.

A szakközépiskola területén keletkező tüzesetek gyors jelzésére és felszámolására, az emberi

életek és az anyagi értékek mentésére a következőket rendelem el:

Munkaidő alatt keletkezett tűz esetén végrehajtandó feladatok

Tanárok feladata:

Az a tanár, aki munkahelyén vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy tűzre utaló jelenséget (füst) észlel, azonnal jelezze.

Amennyiben tanuló észleli a tüzet vagy tűzre utaló jelenséget észlel, azonnal köteles további intézkedés céljából a szaktanárt értesíteni. A tanár a rendelkezésére álló telefonon jelzi a tüzet a portára.

A telefonba mondja el:

- A tüzeset pontos helyét
- mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van - e a közelében veszélyes anyag, pl. gázvezeték vagy gázpalack, stb.;
- emberélet van- e veszélyben, (ha igen hány fő ?);
- a tűz keletkezésének időpontját;
- a bejelentő személy nevét;

Telefonok találhatóak:

- az első emelti igazgatói irodában,
- a gondnoki irodában,
- portán
- tanári irodában

Miután meggyőződött arról, hogy a tűz jelzését a portás megértette, haladéktalanul kezdje meg a tűz oltását a rendelkezésére álló tűzoltó eszközökkel. A tűz oltásának irányítását a tűzoltóság megérkezéséig az arra legalkalmasabb személy végzi.

Az ügyeletos portás feladatai.

1. Elsődleges teendő mindig a tűzjelzés, tűzoltóság értesítése a 105 telefonszámon.
 - A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - tüzesetet jelentek,
 - a Szakközépiskola területén tűz van,

- a tűz helye?,
- mi ég?,
- mekkora a tűz terjedelme?
- mit veszélyeztet?,
- emberélet van - e veszélyben?
- mondja be a nevét és a jelzésre használt telefon hívószámát,
- kérdezze meg, hogy a jelentést ki vette és írja fel a pontos időt /óra, perc /.

2. 1 percig tartó szaggatott csengetéssel jelzi a tüzet..

Az ügyeletes portás további feladatai:

- Gondoskodik a menekülési utak használhatóságáról, kinyitja a kapukat,
- Elvégzi a szükséges áramtalanításokat, napelemes rendszer tüzeseti DC lekapcsolása
- Értesíti a tüzesetről a Szakközépiskola igazgatóját, tűzvédelmi megbízottját, Bicskei Sándort műszaki vezetőt, hogy a tűz oltásában és azt követően hatáskörükben intézkedhessenek,
- A lezárt helyiségek portán őrzött kulcsait kiadja, ahová a bejutás szükséges,
- Szükség esetén értesíti a mentőket a 104-es telefonszámon,

Az igazgató vagy az általa megbízott személy /pl: gondnok/

- A tűzoltóság fogadására nyissa ki a kaput.
- Tájékoztassa az elsőnek érkező tűzoltóegység parancsnokát az alábbiak szerint:
- hol van a tűz,
- hogyan lehet a legkönnyebben megközelíteni
- hol vannak a tűzcsapok és egyéb vízelőhelyek
- adja oda az épület, a szükséges helyiség kulcsát, (a kulcsot már a tűzoltóság megérkezése előtt a portásoktól átveszi), a létesítmény tűzriadó tervét, helyszínrajzát.

A tűzoltóság kiérkezésekor a vonuló parancsnokot tájékoztatja a tett intézkedésekről és a vonuló parancsnok utasításai szerint köteles eljárni. A tűzoltóság kiérkezése után mindenki az oltást vezető tűzoltóparancsnok utasításait köteles végrehajtani.

Karbantartó feladata:

Áramtalanítja az épületet.

A tűzriadó és a kiürítés kivitelezés.

1. Az emberi élet védelme elsődleges feladat. Ennek megfelelően a tűzriadó elhangzásakor a termekben és tanműhelyekben tanító tanárok a tanítást, egyéb helyeken dolgozók a munkát azonnal beszüntetik.
2. A tanterekben, tornatermekben, öltözőkben tartózkodók mindent a termekben hagynak és az osztályuk előtt kettesével sorakoznak. A helyiségből a kivonulást fegyelmezetten padsoronként kell végrehajtani, melyért az ott tartózkodó pedagógus a felelős.

Az épület elhagyása az alábbi sorrendben történik:

A második és az első emeleti helyiségekből a lépcsőkön keresztül le, onnan pedig ki az utcára.

Tornaterem: teremből ki az udvarra.

A folyosókról az eltávozás zárt rendben, fegyelmezetten történjék a tanárok felügyelete mellett. Lépcsőn szaladni, egymást lökdösni szigorúan TILOS! Ha valamely lépcsőház járhatatlan, akkor a szolgálatot teljesítők utasításait be kell tartani! A kijáratútvonalat menekülési irányt jelző táblákkal, szükség esetén irány fénnnyel, utánvilágító jelzőtáblákkal kell jelezni.

A Szakközépiskola felnőtt dolgozói - akik a tanulók levonulásában nem segédkeznek - a tűz oltásában tevékenykednek az oltást vezető tűzoltóparancsnok irányításával. A tűz oltása a folyosókon és a helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékekkel történik, miután az épület áramtalanítása megtörtént.

Az áramtalanítás, illetve a lekapcsolások tényéről meg kell győződni. Az áramtalanítás, lekapcsolások a gondnok, a karbantartó feladata.

Az elektromos kapcsolószekrény akadálymentes megközelíthetőségéről gondoskodni szükséges.

Amennyiben a tüzet sikerült eloltani, el kell rendelni a károsult terület őrzését, hogy a terület a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlan maradjon.

Az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is haladéktalanul be kell jelenteni az önkormányzati tűzoltóságnak.

Munkaidő után, munkaszüneti napokon keletkezett tűz esetén teendő feladatok.

Műszak utáni időszakban illetve tanítás mentes napokon, a tűzjelzés az előzőekben leírtak szerint történik, ül. a portaszolgálat teszi meg az alábbi szükséges intézkedéseket.

Tűz észlelésekor elsődleges teendő a tűzoltóság értesítése az előzőekben leírt módon.

A tűzoltók értesítése után áramtalanítanak és megkezdik a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó eszközökkel.

A tűzoltóság fogadására kinyitják a kapukat és átadására előkészítik a tűzriadó tervet, valamint a bezárt helyiségek felcímkézett kulcsait. A tüzesetről értesítik az alábbi személyeket:

Jelen tűzriadó tervet a dolgozók és a tanulók számára egyaránt bizonyítható módon oktatni kell.

A tanulók számára osztályfőnöki órán kell ismertetni, s annak megtörténtét az osztálykönyvbe be kell jegyezni. Dolgozók számára az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás keretében kell ismertetni. A dolgozók az oktatás tényét aláírásukkal hitelesítik.

Jelen tűzriadó tervet a dolgozók és a tanulók számára egyaránt bizonyítható módon oktatni kell.

A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakorol(tat)ni kell.

A Tűzriadó Tervben foglaltak betartásáért, az évenkénti gyakoroltatásért, a naprakész állapotban tartásáért a létesítmény mindenkori igazgatója a felelős. A Tűzriadó Terv az iskola Tűzvédelmi Szabályzatának mellékletét képezi. Annak egy példányát a létesítmény helyszínrajzával együtt a portán kell elhelyezni.

A befogadóképességre vonatkozó kiürítés számítás a Tűzvédelmi Szabályzatban található.

A 090-es taterem maximális befogadó képessége: 74 fő

A 203-as taterem a maximális befogadó képessége: 106 fő

Étkező helyiség maximális befogadó képessége: 100 fő

Toraterem maximális befogadó képessége: 300 fő.

Aula maximális befogadó képessége: 200 fő.

Közművek és elzárásuk

Víz: A főelzáró a pinceszinti helyiségben található.

Áram: A tűzvédelmi főkapcsoló az aulában található, mellyel az egész épület áramtalanítható.

Napelemes rendszer: Az első elemeti szinten, a könyvtár melletti elosztószekrényben található meg a napelemes rendszer lekapcsolója.


Gáz: A gázbefogadó helyiség pinceszinten a lépcső és a szivattyúház között található meg.

AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK HELYSZINRAJZA

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA PINCE SZINT


TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.

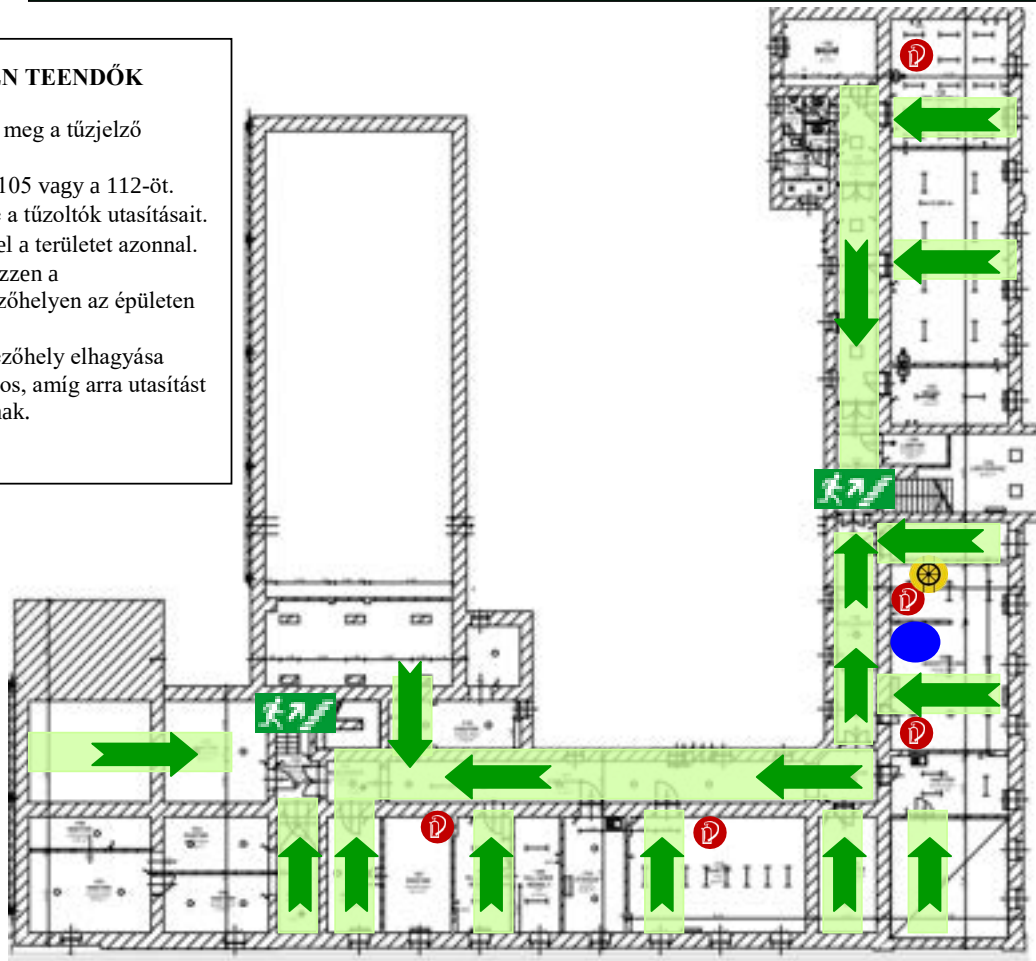


KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.

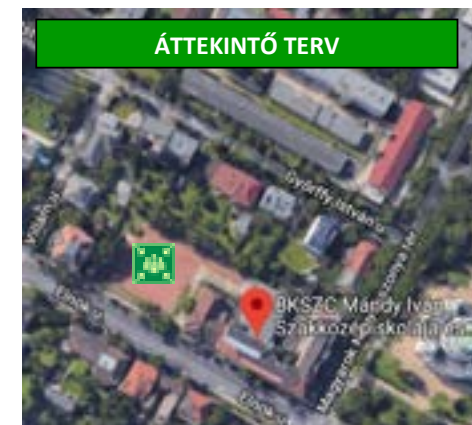

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA FÖLDSZINT

ÁTTEKINTŐ TERV

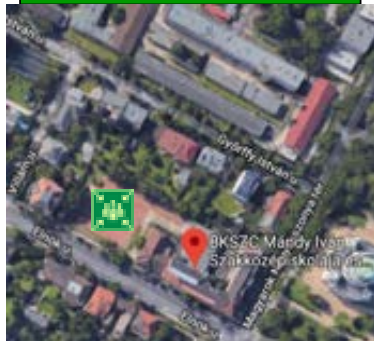

TŰZ ESETÉN TEENDŐK



- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA 1. EMELET

ÁTTEKINTŐ TERV

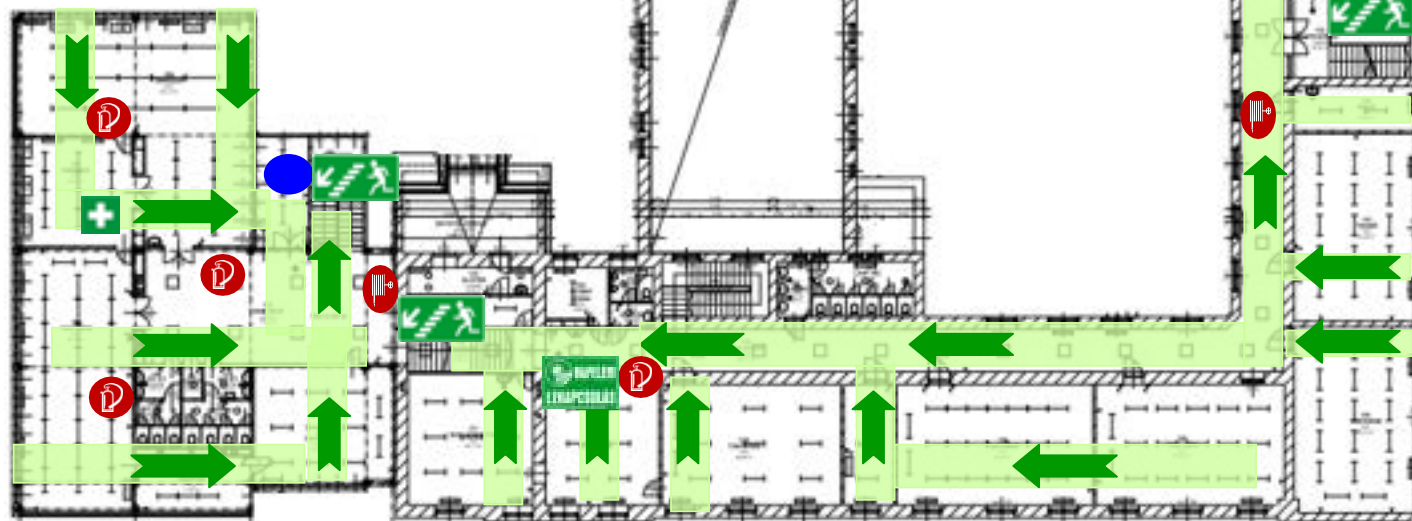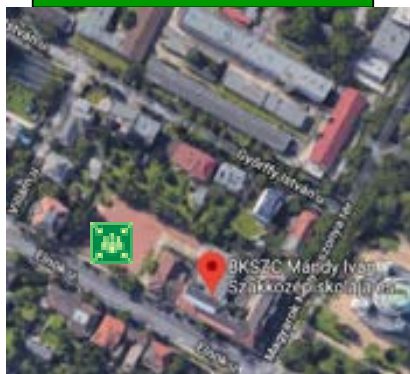

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.



- Tűz esetén
- Menekülési útvonal
- Tűzoltó készülék
- Gyülekezési hely
- Ön itt áll
- Tűzcsap
- Napelemes lekapcsoló
- Elsősegélynyújtó hely
- Menekülési útírány

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA 2. EMELET

ÁTTEKINTŐ TERV

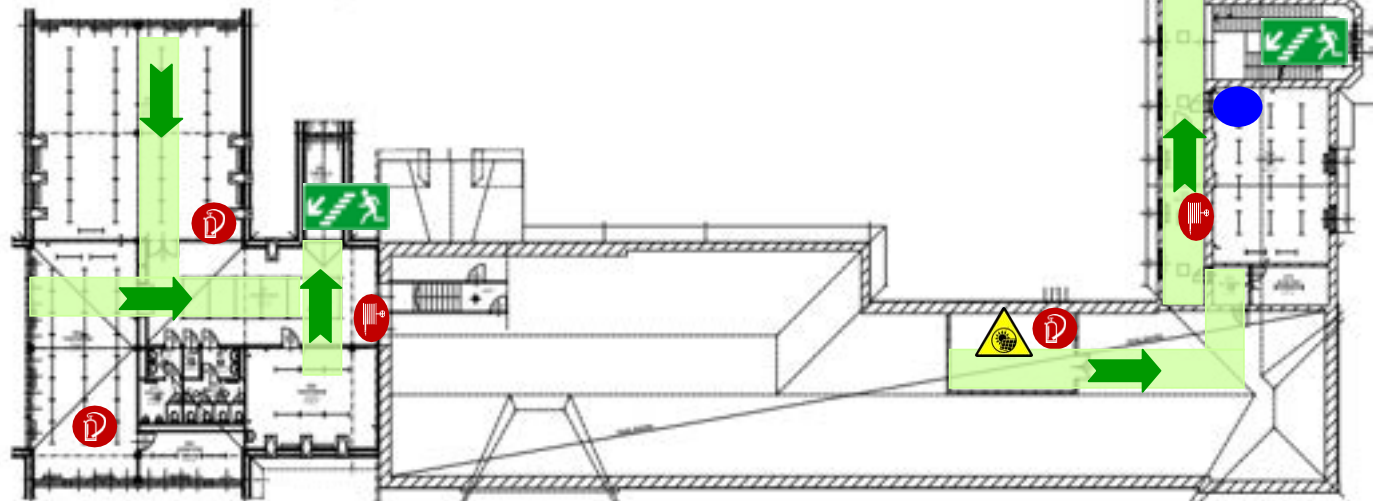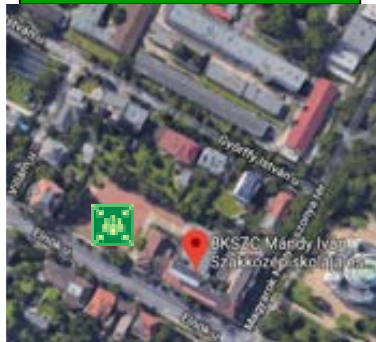

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.



TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.

**Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola
1134 Budapest, Róbert Károly utca 49-51.**



**Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó Terv
2023.**

Kiadja: **Borsody Kinga**
Kancellár

.....
aláírás

Készítette: **Dörömbözy- Ulbert Erika**
Tűzvédelmi főelőadó
Cedit 2000 Kft.
ulbert.erika@cedit2000.hu
+30/596-69-59


.....
aláírás

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

TARTALOMJEGYZÉK

A SZABÁLYZAT HATÁLYA	3
A KÉSZÍTŐ TŰZVÉDELMI SZAKMAI KÉPESÍTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓI.....	4
A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI.....	5
ISKOLAIGAZGATÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ.....	5
GONDNOK.....	5
A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI.....	6
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)	7
HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	8
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK.....	9
IRODA	9
KÖZLEKEDŐK FOLYOSÓK	10
TEAKONYHA.....	10
RAKTÁR	11
TANMŰHELYTÉR	11
ÖLTÖZŐK	13
TISZTÍTÓSZER RAKTÁR	13
MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉG	14
RAKTÁROZÁSRA ÉS TÁROLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	14
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	16
DOHÁNYZÁS.....	18
KIÜRÍTÉS.....	19
VILLAMOS BERENDEZÉS.....	20
VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS.....	21
A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	22
TŰZVÉDELMI OKTATÁS	24
TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS	24
ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS	25
SORON KÍVÜLI OKTATÁS.....	25
AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA	25
MELLÉKLETEK	26

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ezen Tűzvédelmi Szabályzatot az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény - a tűz ellen védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról - foglalt jogköröm alapján adom ki, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) számú BM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a **BKSZC Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** (1134 Budapest, Róbert Károly utca 49-51.) tevékenységi körével összefüggő vészhelyzetek megelőzése érdekében a belső tűzvédelmi viszonyokat, illetve a megelőzés, elhárítás szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést szabályozza. Lényege, hogy a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és szabályzatok rendelkezéseivel összhangban, meghatározza a gazdálkodó szervezetnél megtartandó tűzvédelmi, biztonsági követelményeket, gondoskodik arról, hogy azokat minden érintett megismerje és betartsa.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed:

- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** területére;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** alkalmazottaira;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** tanulóira;
- a **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre)
- bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;
- az ott folytatott tevékenységre, s a Tűzvédelmi Szabályzat visszavonásáig az abban foglalt előírások az irányadók.

A Tűzvédelmi Szabályzatot új jogszabály megjelenésekor, új tevékenység, ill. technológia bevezetésekor, új anyagok használatbavételekor, - tárolásakor, a létesítmény bővítésekor, - átépítésekor felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásain kívül be kell tartani a hatályos jogszabályok előírásait.

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért minden érintett személy feygyelmileg, anyagilag, és büntetőjogilag felelős.

A KÉSZÍTŐ TŰZVÉDELMI SZAKMAI KÉPESÍTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM EGYEDI AZONOSÍTÓI

- Készítő neve: Dörömbözy-Ulbert Erika
- Intézmény neve: PRO-SEC KIADÓI. OKTATÓI ÉS SZERVEZŐI KFT.
- Címe: 1024. Budapest, Rómer Flóris u. 34.
- Sorszám: 008650
- Azonosító szám: 5286107000000000
- Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó
- Bizonyítvány kiállításának dátuma: 2011.10.27

A TŰZVÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖTELEZETTJEI

ISKOLAIGAZGATÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, melyben a fenti feladatokat konkretizálja és szabályozza a létesítmény tűzvédelmi viszonyait.

Gondoskodik arról, hogy az intézmény éves költségvetésébe bekerüljenek a tűzvédelemmel kapcsolatos költségek.

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében, előzetes egyeztetés alapján helyszíni gyakorlatok tartását, illetve abban közreműködik.

Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

Közvetlenül, illetve helyettese útján ellenőrzi a tűzvédelmi felelős szerződésben vállalt feladatának ellátását.

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon.

GONDNOK

Felügyeli az intézmény tevékenységét tűzvédelmi szempontból, ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok teljesítését.

Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűz oltására, és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében, előzetes egyeztetés alapján helyszíni gyakorlatok tartását, illetve abban közreműködik.

Gondoskodik a villamos, világító, és villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatának időszakos elvégzéséről, a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Továbbá ellensúlyozó intézkedéseket köteles hozni. (pl. fokozott felügyelet biztosítása, tűzoltó eszközök átcsoportosítása)

Gondoskodik arról, hogy az új dolgozók részt vegyenek az alapképzésben, illetve a régi dolgozók részt vegyenek az ismétlődő tűzvédelmi oktatásban.

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági bejárásokon.

Engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szakember szakmai tanácsának figyelembevételével.

A tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelenti a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóságnak.

Gondoskodik a Tűzriadó gyakorlatok megszervezéséről.

Intézkedik a tűzvédelmet érintő hiányosságok megszüntetéséről.

Elvégezteti a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatát.

Elvégzi a tűzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történő üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Elvégzi a fali tűzcsapok féléves szemrevételezéssel történő üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Elvégzi a biztonsági világítás háromhavi üzemmentartói ellenőrzését, annak megtörténtét dokumentálja.

Gondoskodik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdésének, végzésének és befejezésének ellenőrzéséről.

Az időszakos funkció ellenőrzési próbákat elvégzi.

A létesítmény területén a tűzvédelmet érintő változást (pl. helyiség, terület átépítése) jelzi az Igazgató felé.

A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI

Minden munkavállalónak, illetve az intézmény területén munkát végzőnek részt kell venni a számára kötelező tűzvédelmi oktatáson.

Minden munkavállaló, illetve az intézmény területén munkát végző, köteles jelen Szabályzat rá vonatkozó részét megismerni és az előírásokat betartani.

Minden munkát végző köteles képességének megfelelően a tőle elvárható magatartással elősegíteni a tűz és robbanás megelőzését, illetve ha mégis bekövetkezik legjobb tudása szerint részt venni a mentésben és a további károk elhárításában.

A létesítményben tartózkodó összes személy tűzriadó esetén köteles munkáját azonnal befejezni, a létesítményt a legrövidebb úton elhagyni.

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ (CEDIT 2000 KFT)

Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv naprakész állapotban tartásáról.

Ellenőrzi, illetve segíti a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, ügyvitelt.

Negyedévente a teljes ingatlan területen tűzvédelmi szemlét tart, megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.

Segítséget nyújt, illetve javaslatot tesz a hiányosságok felszámolására, illetve szabálysértési eljárás kedvezményezésére.

Segítséget nyújt a tűzriadó gyakorlatok megszervezésében.

Kapcsolatot tart és szükség szerint együttműködik a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltósággal.

Szemléi, ellenőrzései során vizsgálja a tűzvédelmi berendezések meglétét, az előírt kötelező ellenőrzésének megtörténtét.

Egyéb kötelezettségeit a vállalkozói szerződés rögzíti.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A létesítményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben a tűzvédelmi eszközökhöz való hozzáférhetőséget folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a munkanap végén el kell távolítani.

A közlekedési, és menekülési útvonalon anyagtárolás végezni, illetve azt leszűkíteni nem szabad.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK

IRODA

Dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tarthatók.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot, folyadékot átmenetileg sem szabad felhasználni, tárolni!

Az irodában jól látható helyen a tűzoltóság hívószámát maradandó módon fel kell tüntetni a közérdekű hívószámokkal együtt (Általános segélyhívó: 112, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107).

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem helyezhető el.

Az egyéb villamos berendezéseket (másoló, számítógép) a gyártó által kiadott kezelési utasítás szerint szabad csak üzemeltetni és karbantartani.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A helyiségben a világító és egyéb villamos berendezéseket, készülékeket a tevékenység, az üzemeltetés befejezésével a hűtő áramkör és a biztonsági vagyonvédelmi, tűzvédelmi, berendezések kivételével ki kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

Az iroda maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

KÖZLEKEDŐK FOLYOSÓK

A helyiségekben tilos a dohányzás!

A közlekedők, folyosók, a kijáratok-, lépcsőházak környezetét állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad.

A kézi jelzésadók hozzáférhetőségét minden esetben biztosítani kell.

A kijáratokat állandóan szabadon, belülről nyitható állapotban kell tartani.

A közlekedők maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TEAKONYHA

A helyiségben tilos a dohányzás!

Az étkezési célra szolgáló helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelő célra szabad használni.

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A helyiségekben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt folyadékot, gázpalackot, illetve oda nem tartozó szilárd éghető anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

Kávéfőzőt, rezsót, illetve bármely más hőtermelő készüléket csak hőszigetelő alátét alkalmazásával és felügyelet mellett szabad üzemeltetni.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt és készüléket szabad használni.

A meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt, készüléket haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen tűzvédelmi szabályzat vonatkozó fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A helyiségekből való távozás előtt az üzemelő elektromos és gázkészülékeket ki kell kapcsolni.

A teakonyha maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

RAKTÁR

A Helyiségben tilos a dohányzás!

A helyiségek csak a megjelölt funkciókra használhatók.

A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kizárólag jelen szabályzatban meghatározott módon végezhető.

A helyiségben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot illetve folyadékot átmenetileg sem szabad tárolni.

A helyiségekben tűzveszélyes tevékenységet nem szabad folytatni.

A raktározott éghető anyag és a villamos berendezések között legalább 80 cm távolságot kell tartani.

Fém polcos elhelyezés esetén, amennyiben meghaladja az 5 m úgy a polcokat EPH bekötéssel kell ellátni.

A tűzoltó készülék láthatóságát és hozzáférhetőségét biztosítani kell.

Az anyagtárolást úgy kell végezni, hogy megfelelő szélességű közlekedési út rendelkezésre álljon.

A raktár maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TANMŰHELYTÉR

A helyiségben tilos a dohányzás!

A helyiségek berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy közlekedésre, adott esetben menekülésre elegendő szélességű út álljon rendelkezésre. Ezeket az utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

A helyiségben éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható!

A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani!

A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani. A helyiség áramtalanítását el kell végezni!

A tanműhelyben végzett tevékenységeket (mérés, csiszolás, busen égő használat stb.) csak állandó felügyelet mellett szabad folytatni.

A tanműhelyekben diákok vagy oktatójuk speciális műveleteire, műszerekre, készülékekre, berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a tanműhely vezetője köteles oktatás keretein belül átadni a diákok részére átadni. Az oktatást a tanfolyam megkezdése előtt és amennyiben indokolt ismételni szükséges.

Nyílt gázlángot (bunsen égő) csak rögzítetten, eldőlés ellen biztosítottan szabad használni, közelében éghető folyadékot tartalmazó edényt tárolni tilos. A gumicsövet a gázcsapnál és az égőnél cső bilincsel kell rögzíteni. Amennyiben az égő begyulladt, el kell zárni, le kell hűteni, levegő nyílását le kell zárni és csak ezután szabad újra begyújtani.

A tanműhelyben tartózkodó dolgozóknak ismerni kell az elektromos főkapcsolók, a sűrített levegő, a víz, a gáz elzárási helyét azért, hogy azt késedelem nélkül el tudják zárni. A főelzáró helyét jól láthatóan feliratozni kell. Ismerni kell a szellőző berendezés, vész és tartalék-szellőztetés, az elszívó berendezés használatát, a szükség világítás bekapcsolási módját.

A tanműhely területén csak a szabványos műszakilag kifogástalan állapotban lévő melegítő, főző berendezéseket, készülékeket szabad használni.

A helyiség rendszeres takarításáról, valamint a keletkezett hulladék eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

A fentiek betartásáért az ott dolgozók, a tevékenységüket irányító vezető, valamint a létesítmény mindenkor vezetője, a felelős.

Munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni - az e célra kijelölt személynek – és az esetleg tapasztalt szabálytalanságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

A tanműhely terek maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

ÖLTÖZŐK

A helyiségben tilos a dohányzás!

Az öltözőkben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.

A szekrényekben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani.

Az öltözőkhöz tartozó fürdő, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a szabvány szerint (nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és karbantartani. A helyiséghez tartozó kapcsolót, biztosítékot csak a helyiségen kívül szabad elhelyezni.

Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lehet üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést üzemeltetni tilos!

Az öltözők a maximális befogadó képessége nem haladja meg az 50 főt.

TISZTÍTÓSZER RAKTÁR

Nyílt láng használata, és a dohányzás tilos!

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell.

A tisztítószeret csak eredeti csomagolásukban szabad tárolni.

A tisztítószerbiztonsági adatlapjait a helyiségben kell tartani.

A helyiséget állandóan zárva kell tartani.

Az aeroszolókat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől.

MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉG

A Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola által bérlet helyiségeiben a tartózkodók létszáma nem haladhatja meg az 50 fő-t!

Amennyiben valamilyen rendezvény vagy összejövetel alkalmával a bent tartózkodók létszáma meghaladja a megadott létszámot, előzetes kiürítés számítását kell végeztetni. Erről a tűzvédelmi szolgáltatót írásban értesíteni kell.

RAKTÁROZÁSRA ÉS TÁROLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá,

legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,

1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

(3) A (2) bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadterén folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

DOHÁNYZÁS

A

által üzemeltetett épületek teljes területén tilos a dohányozás!

A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

KIÜRÍTÉS

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba biztosítani kell.

Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

A kiürítésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő és emelkedő zsálus rendszerű, valamint csak fotocella elven működő ajtót alkalmazni nem szabad.

A kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt, lépcsőt építeni nem szabad.

A kiürítés részletes szabályait a Tűzriadó Terv tartalmazza.

VILLAMOS BERENDEZÉS

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetre nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) * 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉS

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) * a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,

b) a létesítést követően az átadás előtt,

c) * az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,

d) * a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és

e) * a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzoltó készülék

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható. A vétlenműködés elleni biztosító szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását idézzük elő. Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal.

A CO₂ -dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hó szóró csövön keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után –sikeres tűzoltás esetén természetesen-, szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást okozhat.


Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO₂ fagyási sérüléseket okozhat. Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő.

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését évenként szakemberrel el kell végeztetni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. Üzemképtelennek kell tekinteni továbbá azt a tűzoltó készüléket, melyet már használtak, melyről hiányzik az ellenőrzést igazoló címke vagy sérülés nyomai látszanak rajta. Az üzemképtelen tűzoltó készüléket haladéktalanul ki kell cserélni.

Az üzemben tartónak negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőriznie a készülékeket, ezt üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelölő biztonsági jelzéseket az eszköz felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

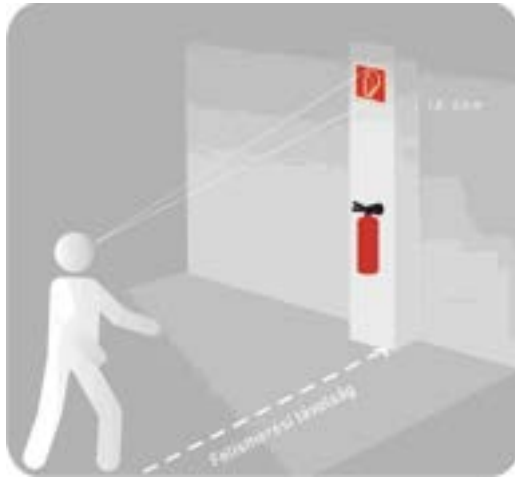

Alapvető üzemeltetői feladatok, szabályok:

- 1.A tűzvédelmi berendezést csak olyan személy kezelheti aki a berendezés kezeléséről, az üzemeltetés tűzvédelmi szabályairól kioktatták, és az oktatás megtörténtét hitelt érdemlően dokumentálták.
- 2.A tűzvédelmi berendezés/eszközt a kezelési utasításában foglaltak szerint szabad üzemeltetni az arra kioktatott személynek.
- 3.A tűzvédelmi berendezés alapbeállításait, vezérléseit, biztonsági berendezéseit kiiktatni nem szabad.
- 4.A tűzvédelmi berendezés/eszköz láthatóságát, megközelíthetőségét, használhatóságát semmilyen módon akadályozni, korlátozni nem szabad.

A tűzvédelmi berendezés/eszköz működőképességét a létesítmény vezetője köteles biztosítani, ennek érdekében a kötelező karbantartásról, felülvizsgálatról, javításról gondoskodni.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a munka- és tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék.

Az alapoktatáson részt kell vennie minden újonnan felvett munkavállalónak munkába állás előtt.

Az alapoktatást a Tűzvédelmi kapcsolattartónak kell megtartania a Tűzvédelmi szolgáltató által készített oktatási anyagból.

Az új munkavállaló oktatásának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- jelen TVSZ fő előírásait;
- az adott munkaterületre, munkahelyre vonatkozó egyedi előírásokat;
- az adott terület tűzveszélyességét;
- tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, felszerelések ismertetését, kezelési módját,
- a tűzjelzés módját;
- a tűz esetén tanúsítandó magatartást;
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeit;
- a munkaterületen lévő éghető anyagok tűzveszélyességét;
- tűz és robbanásveszély keletkezésének okait, azok megelőzését;
- a munkaterületen lévő anyagok oltásának módját;
- kijáratok, vészkijáratok helye, menekülési lehetőségek;
- közművek, (víz, villany, gáz) főelzáróinak helyét, az elzárás és kikapcsolás módját.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS

Az ismétlődő oktatást évente kell megtartani. Tematikája megegyezik az alapoktatás tartalmával.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távol lévők oktatásáról külön gondoskodni kell a lehető legrövidebb időn belül.

Az oktatást a Tűzvédelmi megbízottnak kell megszerveznie, megtartásáról a Tűzvédelmi szolgálatónak kell gondoskodnia.

Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távollévők oktatásáról külön gondoskodni kell, a lehető legrövidebb időn belül.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

SORON KÍVÜLI OKTATÁS

Soron kívüli oktatást kell tartani minden új tűz- és robbanásveszélyes készülék, berendezés, technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, valamint tüzeset után.

Soron kívül kell oktatni azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi előírásokat megszegte.

AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA

A munkavállalók tűzvédelmi oktatását oktatási jegyzőkönyvben kell dokumentálni, amely az oktatást végző személy feladata.

Az oktatási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az oktatás tematikáját, időpontját, az oktató nevét és aláírását, az oktatott dolgozók nevét, aláírását.

Az oktatási jegyzőkönyvet a gondnoknál kell tartani, hozzáférhetően.

MELLÉKLETEK

- I. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
- II. Tűz esetén értesítendő személyek

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Kiállító:

Sorszám:.....

TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

A munkavégzés pontos helye:.....

A tevékenység meghatározása:.....

A munkaterület átadásának ideje: 20.....év:.....hó napóra

A munkát végzők neve, beosztása:1.....

2.....

3.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:1.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:2.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám:3.....

oktatási naplószám:

A munka tűzveszélyes környezetben történik? (A válasz aláhúzendő) NEM IGEN

ha IGEN, akkor **a felügyelet biztosító személyek** neve és beosztása:.....
.....A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell
készenlétbe helyezni:

.....

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános előírásain túl az alábbi előírásokat kell
betartani a munkavégzés során:.....
.....

....., 20.....év.....hónap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása-----
aláírásA felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal
kiegészítem: (Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi).....
.....

....., 20.....év.....hónap

.....
létesítmény vezetője, megbízottja

A felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok megtartásáért **büntetőjogilag felelősséget vállalok**

....., 20.....év.....hónap

NÉV	TELEFONSZÁM
-----	-------------

..... munkát végző aláírása munkát végző aláírása munkát végző aláírása

(A munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a tüzet előidézhető körülményeket meg kell szüntetni! A munkaterületet a létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának át kell adni!)

A munkaterületet visszaadásának ideje: 20.....év.....hó.....napóra

.....
engedélyt kiadó.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLY

**Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola
1134 Budapest, Róbert Károly utca 49-51.**

TŰZRIADÓ TERV

2023.

A szabályzat hatályba lép: 2023.11.14.

Tartalom

TŰZRIADÓ TERV CÉLJA	3
TŰZRIADÓ TERV OKTATÁSA.....	3
TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA	3
TŰZJELZÉS	4
KIÜRÍTÉS	5
SÉRÜLTEK MENTÉSE	5
FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK	6
ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA	6
VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE	6
AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK HELYSZINRAJZA.....	12

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Jelen Tűzriadó Terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 évi XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.06.) BM. rendelet, illetve a megrendelő által írásban és szóban nyújtott adatszolgáltatás alapján készült.

A BKSzC **Mándy Iván Szakképző Iskola és Szakiskola** (1134 Budapest, Róbert Károly utca 49-51.) területére; alkalmazottaira; tanulóira; területén esetenként munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóira, (pl. javítást-, karbantartást végzőkre); bármilyen okból a létesítmény területén tartózkodó személyekre;

TŰZRIADÓ TERV CÉLJA

Azon az intézkedések, tennivalók meghatározása, rendszerezése, amelyek egy tűz, robbanás vagy más elemi kár esetén az emberi élet és anyagi javak megmentése érdekében szükségesek.

TŰZRIADÓ TERV OKTATÁSA

E Tűzriadó Terv tartalmát oktatás keretében meg kell ismertetni a munkavállalókkal. Az oktatást dokumentálni kell.

A Tűzriadó Tervet új jogszabály megjelenésekor, a létesítmény bővítésekor, - átépítésekor, valamint a tervet érintő építészeti-, épületgépészeti átalakítások és a használatban bekövetkező változások esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

TŰZRIADÓ TERV GYAKOROLTATÁSA

A Tűzriadó tervben szereplő feladatokat évente legalább egyszer gyakoroltatni kell. A tűzriadó gyakorlat megszervezésért az iskola üzemeltetése a felelős.

TÚZJELZÉS

Az Iskola pinceszint, földszint és emeleti szinten működik. Három részből áll B szárny + Nyakrész + C szárny. Különálló épületként a Hajdú utca felőli oldalon helyezkedik el a D épület. Ezek mindegyike külön tűzszakúak.

B szárny:

A B szárnyban tűzjelző rendszer illetve füstelvezető nyílászárók segítik a tűz jelzését, illetve annak termékeként a füst elvezetését. A B szárnyon sajátos nevelési igényű tanulok szakoktatásos képzése működik.

Az B szárny egész területén automatikus tűzjelző rendszer van kialakítva, így a jelzés történhet a detektorok segítségével automatikusan, vagy a kézi jelzésadók segítségével a munkavállalók és diákok által leadva. Mind az automatikus, mind pedig a kézi indítású jelzések befutnak a portára, ahol az ott 24 órába ügyeletes munkavállaló ellenőrzi a tüzeset valóságát. Ezt megteheti személyesen, vagy kollégái segítségével telefonon. Ha valós tűzjelzés történt az iskolai csengő és a tűzjelző szirénái segítségével jelzi azt az egész épületben.

Nyaki rész + C szárny és D különálló épület

Itt nincs kiépítve a tűzjelző rendszer. Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a tűzoltóságnak jelezni. Az irodákban a telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105 vagy 112) jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűzoltóság hívószáma: 105 vagy 112

A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A kagylót csak azután szabad letenni, ha a tűzoltóság nyugtázta a tűzjelzés vételét.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a kár helyszínét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzjelzést követően meg kell kísérelni a benntartózkodók mentését és a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel a tűz oltását. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, akkor a helyszínt el kell hagyni.

KIÜRÍTÉS

Az épület egészére vonatkozóan:

Tűzriadó elrendelését követően mindenki köteles munkáját azonnal abbahagyni, és az épületet a legrövidebb időn belül elhagyni. Az épületből való kijutás megkönnyítése érdekében irányfények kerültek kihelyezésre, ezek által mutatott irányt követve lehet a leggyorsabban kijutni az épületből.

A B szárnyban hő-és füstelvezető nyílászárók a tűz jelzésére nyílnak. A többi épület esetében ez a tűzvédelmi műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. A füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

A helyiségek elhagyása esetén lehetőleg gondoskodjunk az elektromos áram főkapcsolójának elzárásáról.

Kiürítés esetén elsődleges az életmentés. A vagyontárgyak mentésére csak ezután kerülhet sor. A kimentett javak csak úgy helyezhetők el, hogy azok ne akadályozzák a felvonuló tűzoltó egységeket.

SÉRÜLTEK MENTÉSE

A kiürítés megkezdésekor fel kell deríteni, hogy vannak-e sérültek. Az épület elhagyásánál a sérülteknek elsőbbséget kell biztosítani.

Amennyiben elsősegély nyújtására van szükség, telefonon vagy rádión keresztül a helyszínrre kell hívni az arra kiképzett elsősegélynyújtót, valamint értesíteni kell a mentőket a **104-es** vagy **112-es** hívószámon.

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

ÉGHETŐ ANYAG JELENLÉTE, TÁROLÁSA

Csak az előírások szerint szabad a helyiségekben éghető anyagot kiszerelni, tárolni. A menekülési útvonalakon az anyagtárolás tilos

VILLAMOS BERENDEZÉSEK JELENLÉTE

Kifogástalan állapotú, megfelelően méretezett és szabvány szerint felülvizsgált villamos berendezéseket szabad üzemeltetni. A berendezéseket, hálózatot túlterhelni nem szabad.

A túláramvédelmi berendezéseket (kismegszakítók, biztosítók) működésük után, a hiba elhárítása nélkül, nem szabad visszakapcsolni.

Meghibásodott villamos berendezést csak szakember javíthat meg.

Jelen Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi melynek egy példányát mindenkor a portán kell tartani.

A szakközépiskola területén keletkező tüzesetek gyors jelzésére és felszámolására, az emberi életek és az anyagi értékek mentésére a következőket rendelem el:

Munkaidő alatt keletkezett tűz esetén végrehajtandó feladatok

B szárny:

A tűzjelző központ a porta helyiségben található. Az itt tartózkodó személy a beérkezett jelzésről, és a jelzésfelderítés megkezdéséről haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóság diszpécser szolgálatát. A felderítést követően a tűzjelzésének megerősítése után megkezdik a B szárny kiürítését. Ezt követően a további intézkedések megegyeznek a létesítmény egész területén. A B szárnyban található lift a tűzjelzésére a kijárat szintre érkezik és ajtóit nyitott állapotba kerülnek. A lift mellé jól láthatóan meg kell jelölni tűz esetén nem használható.

Nyaki rész + C szárny, illetve különálló D épület:

Tanárok feladata:

Az a tanár, aki munkahelyén vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy tűzre utaló jelenséget (füst) észlel, azonnal jelezze.

Amennyiben tanuló észleli a tüzet vagy tűzre utaló jelenséget észlel, azonnal köteles további intézkedés céljából a szaktanárt értesíteni. A tanár a rendelkezésére álló telefonon jelzi a tüzet a portára.

A telefonba mondja el:

- A tüzeset pontos helyét
- mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van - e a közelében veszélyes anyag, pl. gázvezeték vagy gázpalack, stb.;
- emberélet van- e veszélyben, (ha igen hány fő ?);
- a tűz keletkezésének időpontját;
- a bejelentő személy nevét;

Telefonok találhatóak:

- az első emelti igazgatói irodában,
- a gondnoki irodában,
- portán
- tanári irodában

Miután meggyőződött arról, hogy a tűz jelzését a portás megértette, haladéktalanul kezdje meg a tűz oltását a rendelkezésére álló tűzoltó eszközökkel. A tűz oltásának irányítását a tűzoltóság megérkezéséig az arra legalkalmasabb személy végzi.

Az ügyeletes portás feladatai.

1. Elsődleges teendő mindig a tűzjelzés, tűzoltóság értesítése a 105 telefonszámon.
 - A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - tüzesetet jelentek,
 - a Szakközépiskola területén tűz van,
 - a tűz helye?,
 - mi ég?,

- mekkora a tűz terjedelme?
- mit veszélyeztet?,
- emberélet van - e veszélyben?
- mondja be a nevét és a jelzésre használt telefon hívószámát,
- kérdezze meg, hogy a jelentést ki vette és írja fel a pontos időt /óra, perc /.

2. 1 percig tartó szaggatott csengetéssel jelzi a tüzet..

Az ügyeletes portás további feladatai:

- Gondoskodik a menekülési utak használhatóságáról, kinyitja a kapukat,ajtókat
- Elvégzi a szükséges áramtalanításokat,
- Értesíti a tüzesetről a Szakközépiskola igazgatóját, tűzvédelmi megbízottját, Bicskei Sándort műszaki vezetőt, hogy a tűz oltásában és azt követően hatáskörükben intézkedhessenek,
- A lezárt helyiségek portán őrzött kulcsait kiadja, ahová a bejutás szükséges,
- Szükség esetén értesíti a mentőket a 104-es telefonszámon,

Az igazgató vagy az általa megbízott személy /pl: gondnok/

- A tűzoltóság fogadására a portaszolgálati bejáratnál.
- Tájékoztassa az elsőnek érkező tűzoltóegység parancsnokát az alábbiak szerint:
- hol van a tűz,
- hogyan lehet a legkönnyebben megközelíteni
- hol vannak a tűzcsapok és egyéb vízellőhelyek
- adja oda az épület, a szükséges helyiség kulcsát, (a kulcsot már a tűzoltóság megérkezése előtt a portásoktól átveszi), a létesítmény tűzriadó tervét, helyszínrajzát.

A tűzoltóság kiérkezésekor a vonuló parancsnokot tájékoztatja a tett intézkedésekről és a vonuló parancsnok utasításai szerint köteles eljárni. A tűzoltóság kiérkezése után mindenki az oltást vezető tűzoltóparancsnok utasításait köteles végrehajtani.

Karbantartó feladata:

Áramtalanítja a szükséges épületet, amennyiben szükséges az egész létesítményt.

A tűzriadó és a kiürítés kivitelezés.

1. Az emberi élet védelme elsődleges feladat. Ennek megfelelően a tűzriadó elhangzásakor a termekben és tanműhelyekben tanító tanárok a tanítást, egyéb helyeken dolgozók a munkát azonnal beszüntetik.
2. A tantermekben, tornatermekben, öltözőkben tartózkodók mindent a termekben hagynak és az osztályuk előtt kettesével sorakoznak. A helyiségből a kivonulást fegyelmezetten padosoroként kell végrehajtani, melyért az ott tartózkodó pedagógus a felelős.
3. **Az épület elhagyása az alábbi sorrendben történik:**

A első emeleti helyiségekből a lépcsőkön keresztül le, onnan pedig ki a létesítmény udvarára.

Tornaterem: a lépcsőházon keresztül az udvarra.

A folyosókról az eltávozás zárt rendben, fegyelmezetten történjék a tanárok felügyelete mellett. Lépcsőn szaladni, egymást lökdösni szigorúan TILOS! Ha valamely lépcsőház járhatatlan, akkor a szolgálatot teljesítők utasításait be kell tartani! A kijáratú útvonalat menekülési irányt jelző táblákkal, szükség esetén irány fénnnyel, utánvilágító jelzőtáblákkal kell jelezni.

A Szakközépiskola felnőtt dolgozói - akik a tanulók levonulásában nem segédkeznek - a tűz oltásában tevékenykednek az oltást vezető tűzoltóparancsnok irányításával. A tűz oltása a folyosókon és a helyiségekben elhelyezett tűzoltó készülékekkel történik, miután az épület áramtalanítása megtörtént.

Az áramtalanítás tényéről meg kell győződni. Az áramtalanítás a gondnok, a karbantartó feladata.

Az elektromos kapcsolószekrény akadálymentes megközelíthetőségéről gondoskodni szükséges.

Amennyiben a tüzet sikerült eloltani, el kell rendelni a károsult terület őrzését, hogy a terület a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlan maradjon.

Az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is haladéktalanul be kell jelenteni az önkormányzati tűzoltóságnak.

Munkaidő után, munkaszüneti napokon keletkezett tűz esetén teendő feladatok.

Műszak utáni időszakban illetve tanítás mentes napokon, a tűzjelzés az előzőekben leírtak szerint történik, ül. a portaszolgálat teszi meg az alábbi szükséges intézkedéseket.

Tűz észlelésekor elsődleges teendő a tűzoltóság értesítése az előzőekben leírt módon.

A tűzoltók értesítése után áramtalanítanak és megkezdik a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó eszközökkel.

A tűzoltóság fogadására kinyitják a kapukat és átadására előkészítik a tűzriadó tervet, valamint a bezárt helyiségek felcímkézett kulcsait. A tüzesetről értesítik az alábbi személyeket:

Jelen tűzriadó tervet a dolgozók és a tanulók számára egyaránt bizonyítható módon oktatni kell.

A tanulók számára osztályfőnöki órán kell ismertetni, s annak megtörténtét az osztálykönyvbe be kell jegyezni. Dolgozók számára az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás keretében kell ismertetni. A dolgozók az oktatás tényét aláírásukkal hitelesítik.

Jelen tűzriadó tervet a dolgozók és a tanulók számára egyaránt bizonyítható módon oktatni kell.

A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakorol(tat)ni kell.

A Tűzriadó Tervben foglaltak betartásáért, az évenkénti gyakoroltatásért, a naprakész állapotban tartásáért a létesítmény mindenkorai igazgatója a felelős. A Tűzriadó Terv az iskola Tűzvédelmi Szabályzatának mellékletét képezi. Annak egy példányát a létesítmény helyszínrajzával együtt a portán kell elhelyezni.

A befogadóképességre vonatkozó kiürítés számítás a Tűzvédelmi Szabályzatban található.

Az létesítmény a maximális befogadóképessége: 300 fő

Közművek és elzárásuk a létesítmény területén


Víz: A főelzáró az épületen kívül található. A porta épület melletti aknában a víz elzárása megoldott.

Áram: A tűzvédelmi főkapcsoló a B szárny aulájában található. A létesítmény teljes áramtalanítása a D épület (tankonyha) mellett található épületben van.

Gáz: A gáz kizárólag a D épületbe van. Annak elzárása a D épület gáz befogadójában lehetséges. A B szárny+ Nyak + C épület távfűtéses megoldással működik.

AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK HELYSZINRAJZA

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT B ÉPÜLET PINCE SZINT

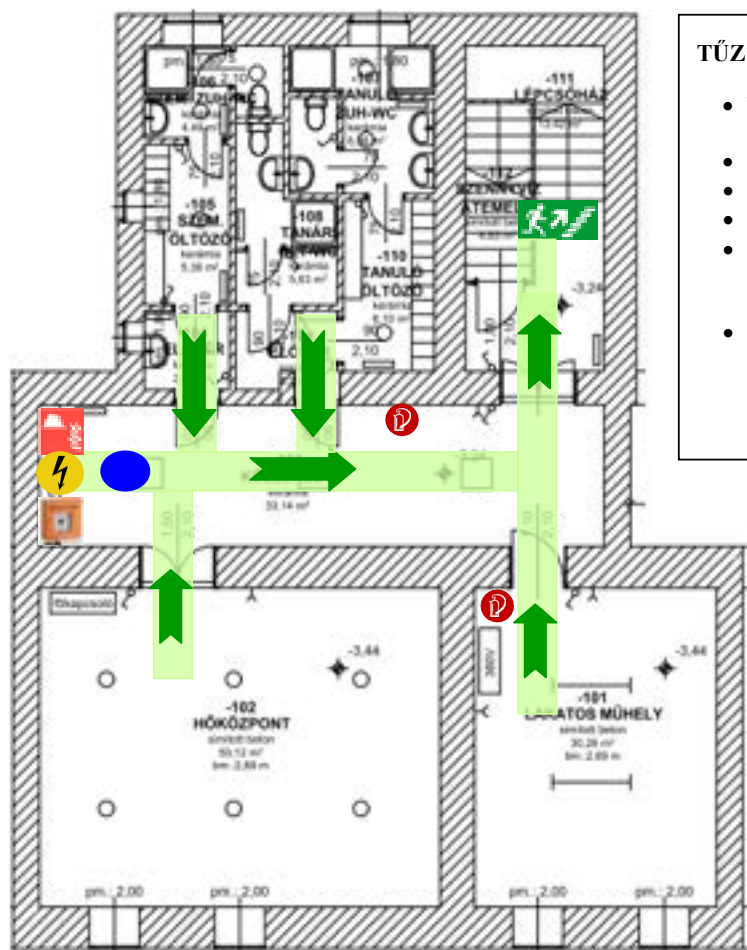

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.



Tűz esetén



Menekülési útvonal



Tűzoltó készülék



Gyülekezési hely



Ön itt áll



Hő-és füstelvezető központ



Tűzjelző központ




Menekülési útírány



Villamos főkapcsoló


ÁTTEKINTŐ TERV

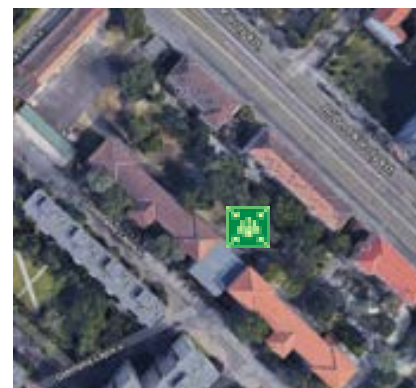

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT C ÉPÜLET FÖLDSZINT

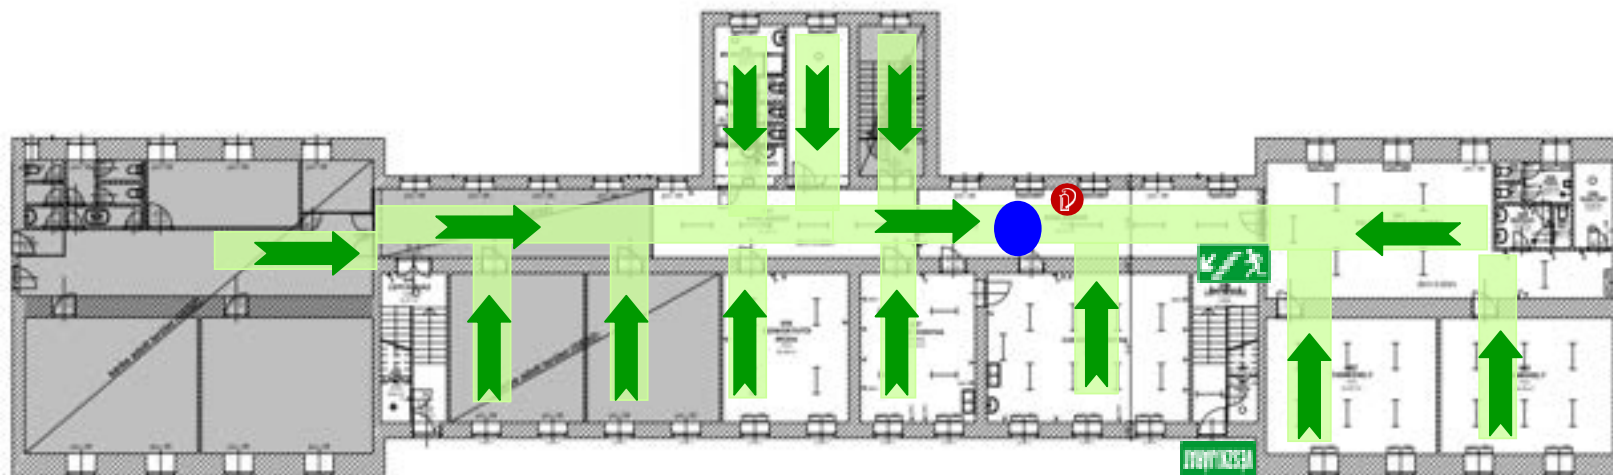

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTŐ TERV

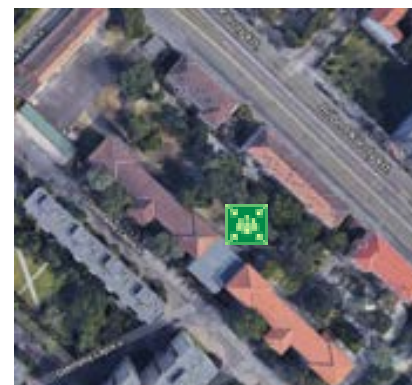

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT C ÉPÜLET 1. EMELET

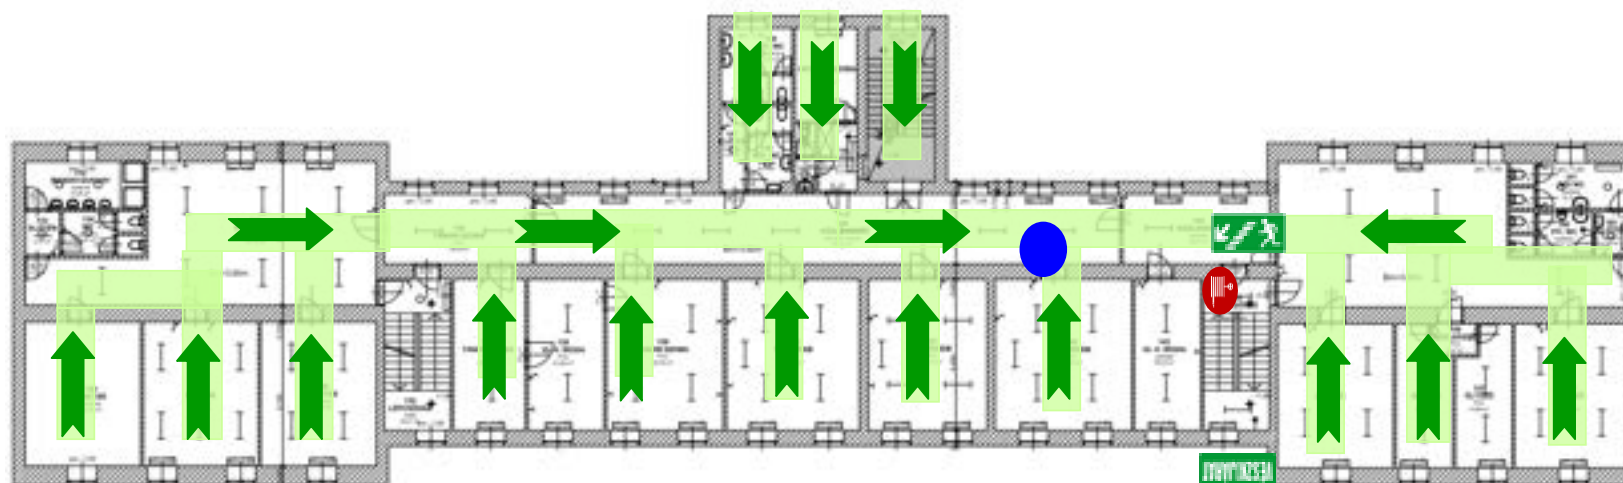

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-őt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTŐ TERV

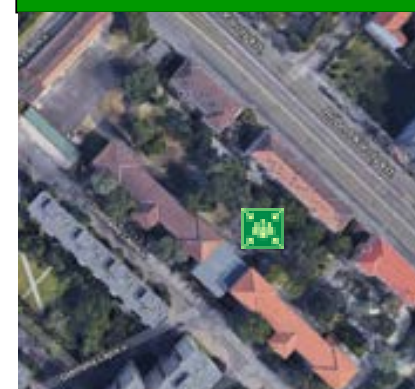

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT C ÉPÜLET 2. EMELET

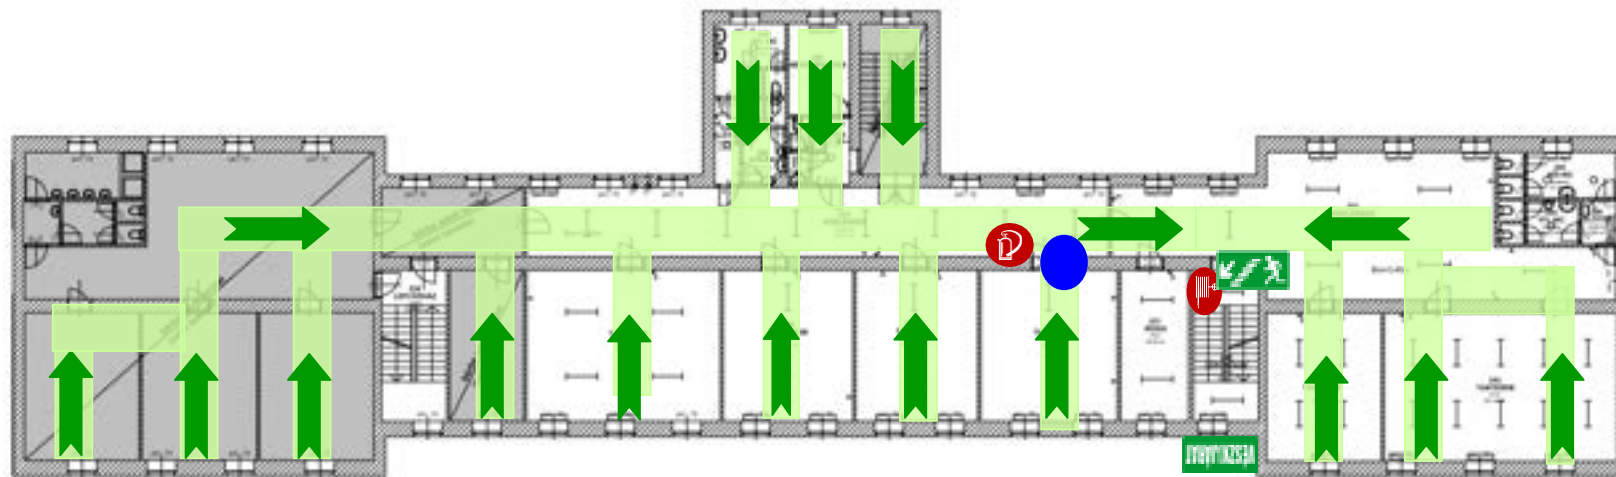

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTÓ TERV

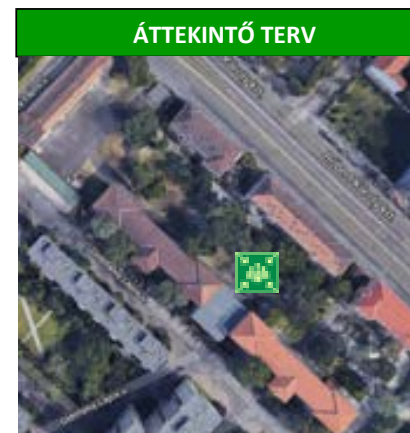

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT B ÉPÜLET FÖLDSZINT

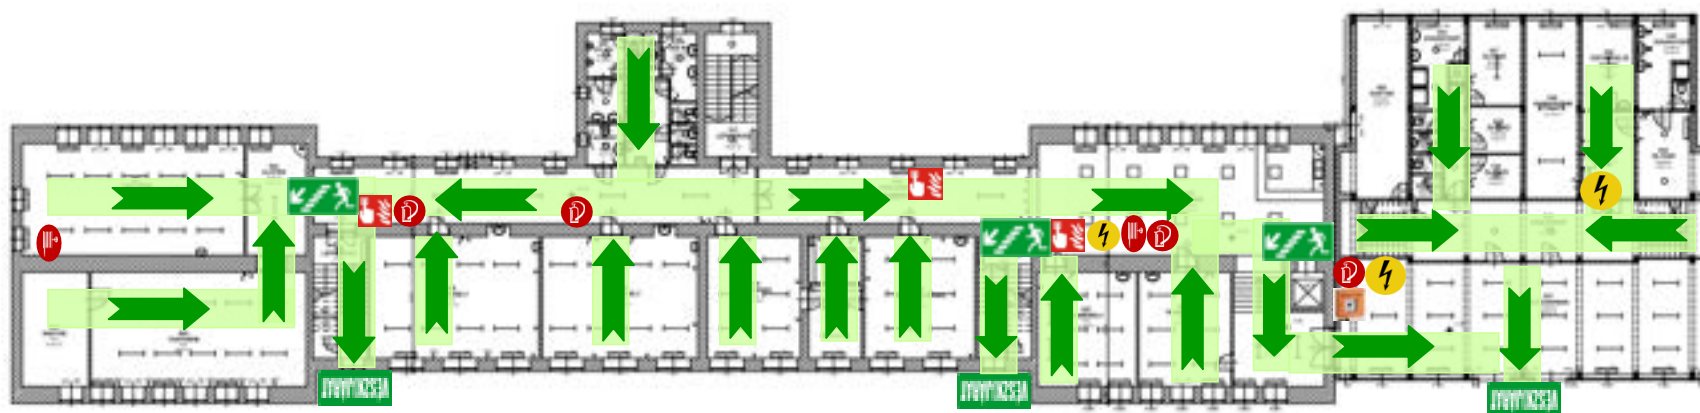

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTŐ TERV

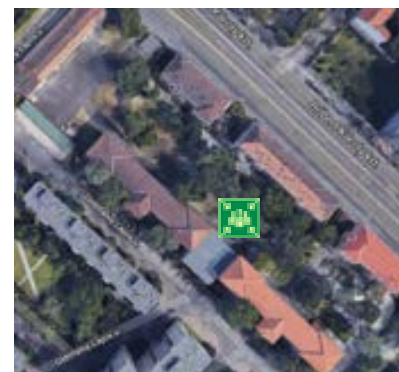

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT B ÉPÜLET 1. EMELET

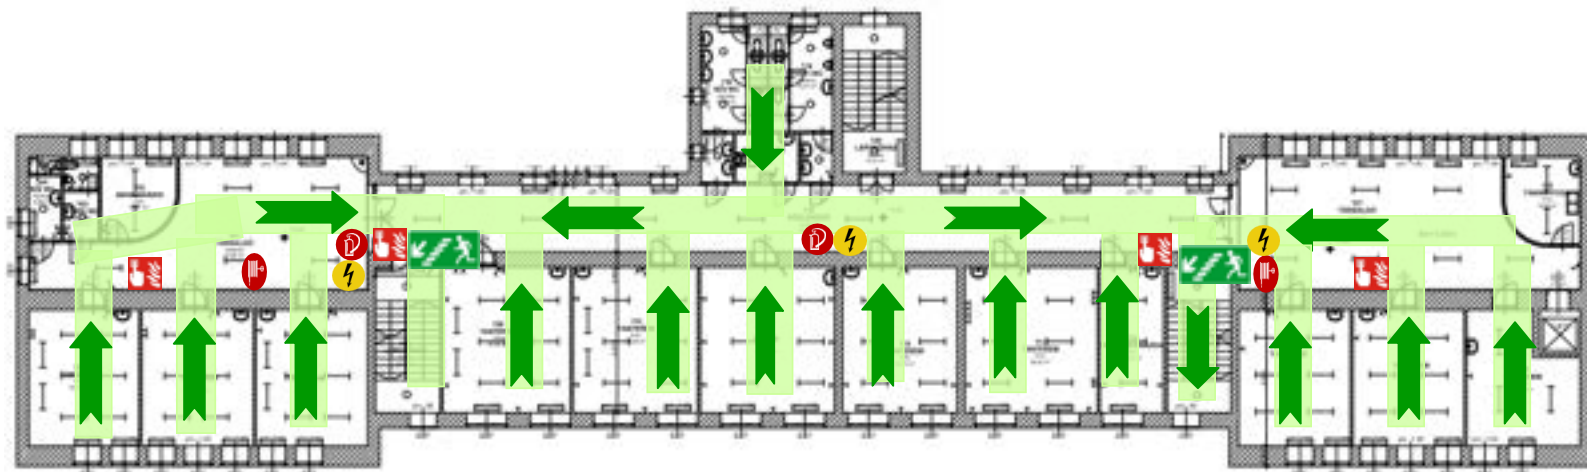

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTÓ TERV

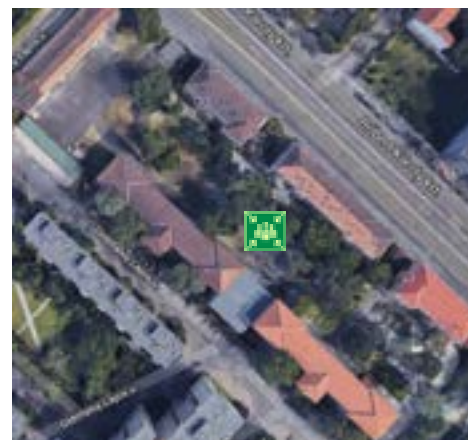

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.

MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY B ÉPÜLET 2. EMELET

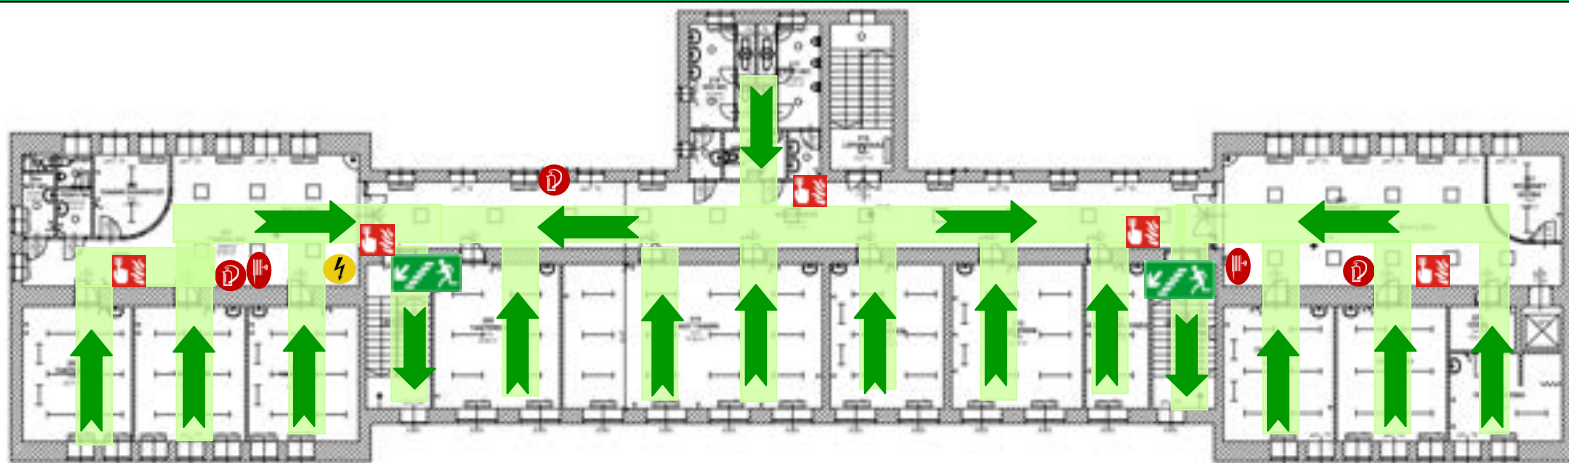

TŰZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.


ÁTTEKINTÓ TERV



KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.


MENEKÜLÉSI TERV- MÁNDY IVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA RÓBERT KÁROLY KRT D ÉPÜLET FÖLDSZINT

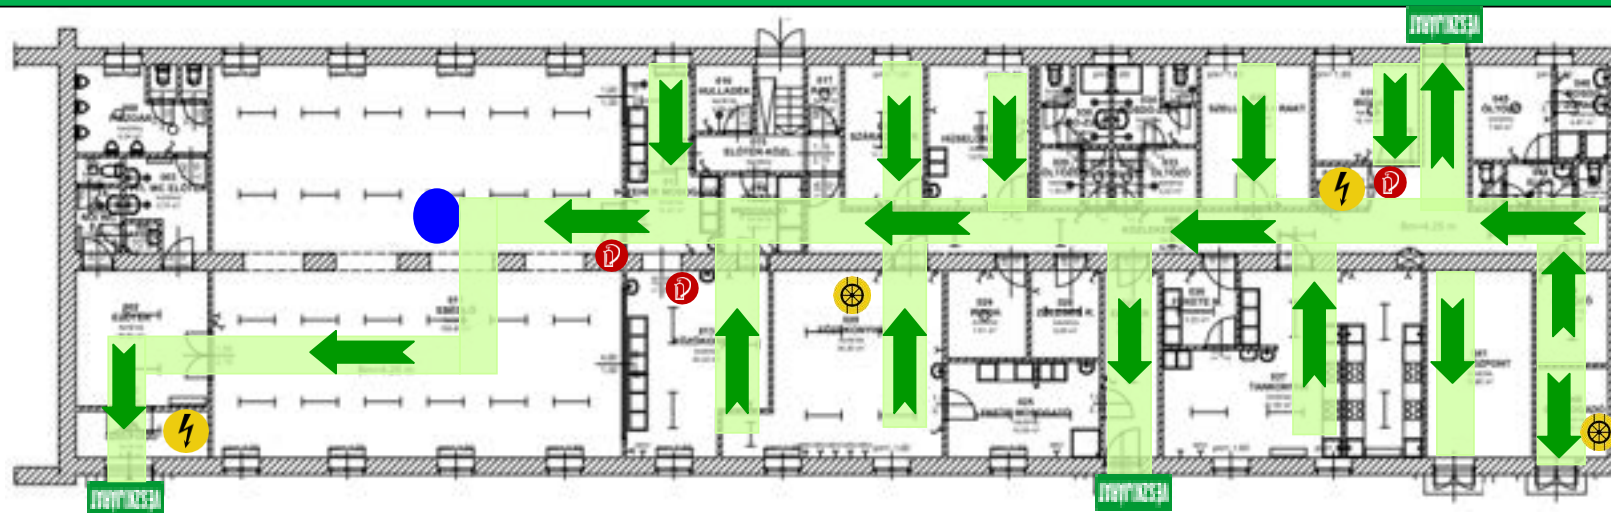

TÚZ ESETÉN TEENDŐK

- Nyomja meg a tűzjelző gombot.
- Hívja a 105 vagy a 112-öt.
- Kövesse a tűzoltók utasításait.
- Hagyja el a területet azonnal.
- Jelentkezzen a gyülekezőhelyen az épületen kívül.
- Gyülekezőhely elhagyása addig tilos, amíg arra utasítást nem adnak.

ÁTTEKINTŐ TERV

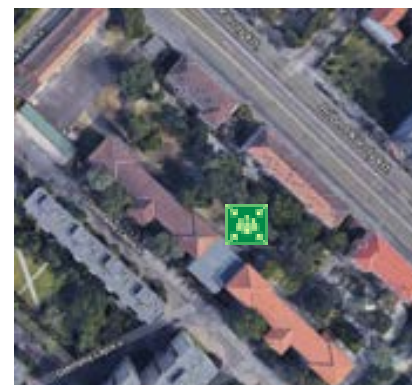

KÉSZÍTETTE: CEDIT 2000 KFT

Készítés dátuma: 2018. 09. 13.